

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«27» июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Заварская 6А.


Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

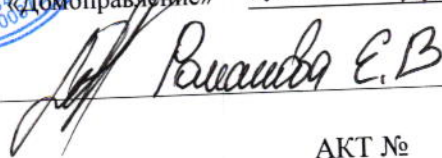
Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.В. 
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Колышкин Роман Сергеевич 
(ФИО, подпись)

Дата: 27.06.2023


Романова Е.В.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«27» 0 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Заварская 6А

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления


15 15 21.06.23
16 40 22.06.23
2,8 МПа
6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

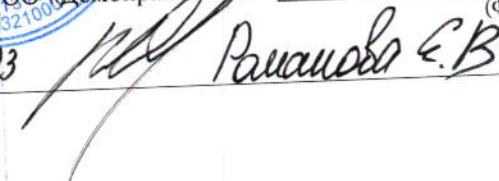
Начальник участка ООО «Домоуправление»

И.О. Горюев В.В. 
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Колышкин Роман Сергеевич 
(ФИО, подпись)

Дата: 27.06.2023


Романова Е.В.