

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 30 » 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мирот 9. 23


Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)


Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.21г.

 кв. 35

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 30 » 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Мирот 9. 23

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

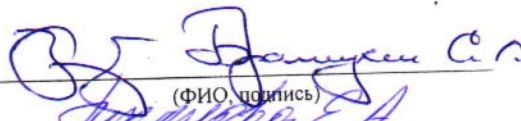
Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)


Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 30.06.21г.

 кв. 35