

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 2 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 1

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата: 02.06.21

Кв 12 Маф

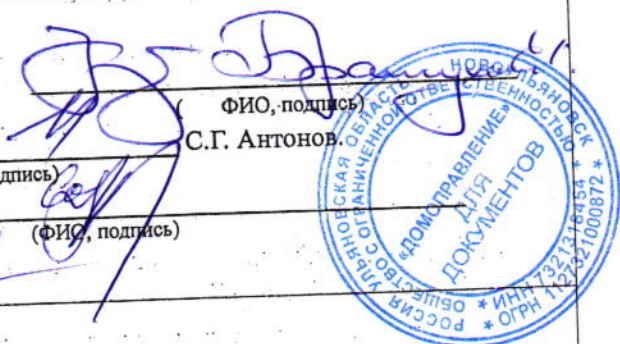

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

« 2 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Заводская 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	14:00 2.06.2021
Окончание промывки	16:30 2.06.2021
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Дата: 02.06.21

Кв 12 Маф

