

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 4 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 6Б


Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

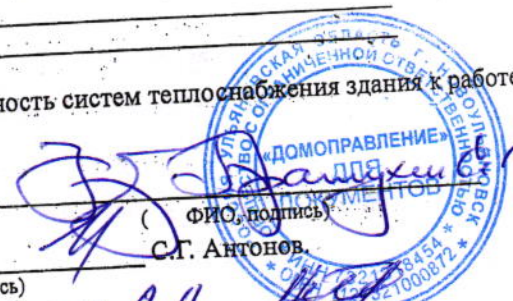

(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташина А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 04.06.2021 г. Заводская 6Б

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 4 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 6Б

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ⁰⁰ 4.06.2021
Окончание промывки	15 ⁰⁰ 4.06.2021
Давление водопроводной воды	28 атм/см
Давление воды в системе отопления	6 атм/см

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташина А.А.
(ФИО, подпись)

Дата: 04.06.2021 г. Заводская 6Б