

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Советская 3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации: \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»



(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата: 24 05 21г МФ-кв-69

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 24 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Советская 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	950 24.05.2021
Окончание промывки	1400 24.05.2021
Давление водопроводной воды	28 атм/см
Давление воды в системе отопления	6 атм/см

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации: \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

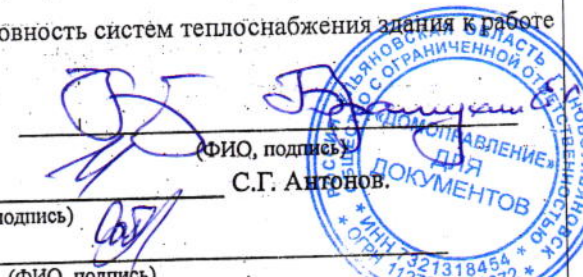

(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата: 24 05 21г МФ-кв-69