

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 13 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Лешина 12 А

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.


системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

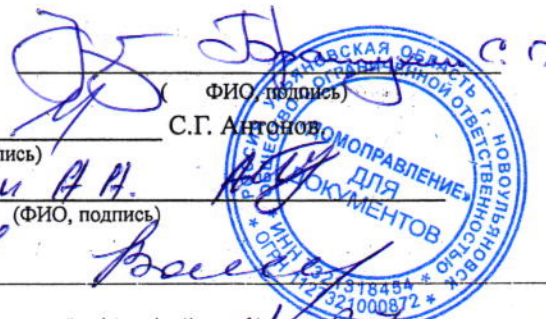

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташкин А.А.

(ФИО, подпись)

Дата: 13.05.2021 Волкова З.А.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 13 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Лешина 12 А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>11:00 13.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>14:30 13.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>28 м/с²</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/с²</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

С.Г. Антонов

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Асташкин А.А.

(ФИО, подпись)

Дата: 13.05.2021 Волкова З.А.

Кв. 27.