

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Комсомольская 21


Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

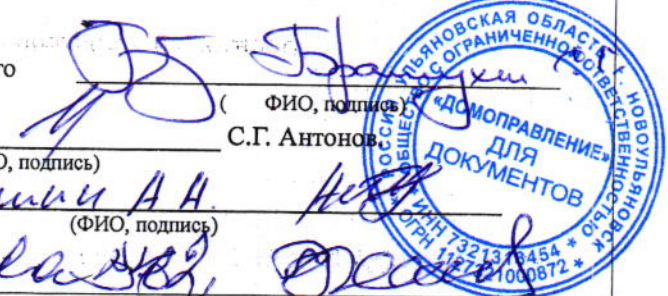

(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Асташич А.А.

(ФИО, подпись)

Дата: 11.05.21 Везишвили В.В.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Комсомольская 21

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ⁰⁰ 11.05.2021
Окончание промывки	15 ⁰⁰ 11.05.2021
Давление водопроводной воды	27 м/с²
Давление воды в системе отопления	6 м/с²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Асташич А.А.

(ФИО, подпись)

Дата: 11.05.21 Везишвили В.В.