

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ветеринар. д. 35А.

Произведена опрессовка


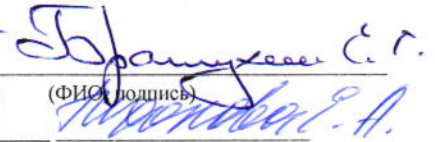
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

_____ (ФИО, подпись)

Дата: 3.08.22 г. Деву Демисова

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ветеринар. д. 35А.


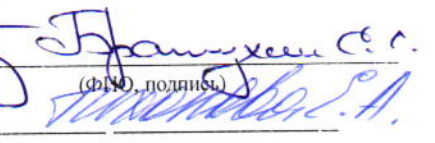
Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10⁰⁰ - 03.08.22</u>
Окончание промывки	<u>13¹⁵ 03.08.22</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,7 МПа</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 МПа</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

 (ФИО, подпись)
 (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

_____ (ФИО, подпись)

Дата: 3.08.22 г. Деву Демисова