

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«27» 06 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Шара 3


Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

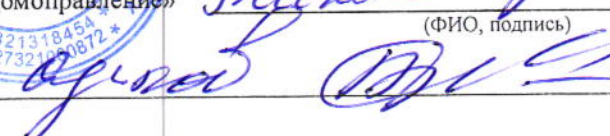

(ФИО, подпись)


Зинкин Е.Н.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 27.06.22



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«27» 06 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Шара 3


Гидравлическая промывка	
Начало промывки	10:50 27.06.22
Окончание промывки	13:40 27.06.22
Давление водопроводной воды	2,8 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)


Зинкин Е.Н.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»


(ФИО, подпись)

Дата: 27.06.22

