

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 21/28

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Е.А. Франчук
(ФИО, подпись)


Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Франчук
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

А.А. Лебедев
(ФИО, подпись)

Дата: 12.05.2022 *А.А. Лебедев*

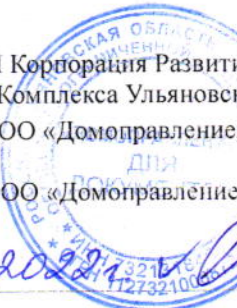

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 12 » 05 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 21/28

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	13 ²⁰ 12.05.22
Окончание промывки	15 ⁴⁰ 12.05.22
Давление водопроводной воды	2,7 м/см ²
Давление воды в системе отопления	6 м/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Е.А. Франчук
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Франчук
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

А.А. Лебедев
(ФИО, подпись)

Дата: 12.05.2022 *А.А. Лебедев*

