

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«16» 08 2022 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д.

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

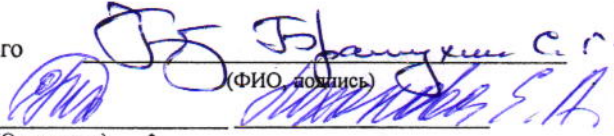
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

16.08.22

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«16» 08 2022 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д.

Гидравлическая промывка

Начало промывки

13<sup>40</sup> 16.08.22

Окончание промывки

15<sup>15</sup> 16.08.22

Давление водопроводной воды

2,8 м/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

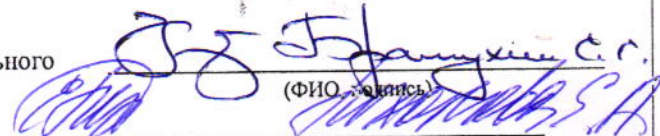
6 м/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

16.08.22